

**C E R T I F I C A T O D I Q U A L I T A ' ,
ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO**

La Valle Umbra Servizi S.p.A.


Visto il D. Lgs. 18/2023 e ss.mm.ii.,

Viste tutte le norme in vigore inerenti le acque destinate al consumo umano nonché le procedure aziendali adottate per la loro gestione;

Visto il sistema di gestione qualità, ambiente e sicurezza adottato da V.U.S. S.p.A. secondo la UNI EN ISO 14001 e la UNI EN ISO 9001 e certificato da Certiquality dal 2005,

Visti i seguenti esiti analitici di:

SORGENTE RASIGLIA – ALZABOVE, FOLIGNO			
PARAMETRI CHIMICO-FISICI			
Parametro	UNITA' DI MISURA	VALORE 2025	LIMITE D. Lgs. 18/2023 e s.m.i.
pH	u. pH	7,22	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Temperatura	°C	10,3	
Conducibilità a 20°C	µS/cm	414	2500
Residuo secco a 180°C	mg/l	265	valore max 1500
Durezza totale	°f	22,9	15 - 50
Calcio	mg/l Ca	87,7	-
Magnesio	mg/l Mg	2,4	-
Sodio	mg/l Na	3,1	200
Potassio	mg/l K	< 1,0	-
Cloruro	mg/l Cl	9,2	250
Solfato	mg/l SO ₄	12,2	250
Nitrato	mg/l NO ₃	6,2	50
Fluoruro	mg/l F	0,2	1,5
Ferro	µg/l Fe	< 60	200
Manganese	µg/l Mn	< 15	50
PARAMETRI BATTERIOLOGICI			
Batteri Coliformi	MPN/100ml	0	0/100ml
Escherichia coli	MPN/100ml	0	0/100ml
Enterococchi intestinali	MPN/100ml	0	0/100ml

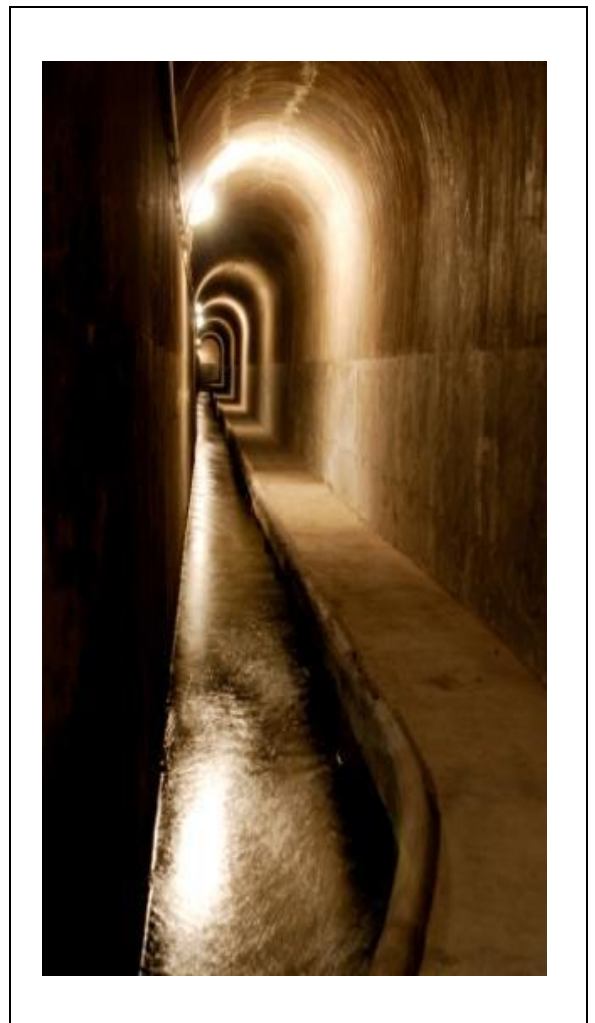

CERTIFICA LA QUALITA' delle acque potabili della Sorgente Rasiglia - Alzabove (Foligno)

e ne sottolinea le principali caratteristiche qualitative:

- durezza media adatta ad ogni fascia di età – valore guida (V.G.) massimo consigliato dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) pari a 50 °f;
- basso contenuto di sodio adeguato per ogni tipo di alimentazione - valore guida (V.G.) consigliato da CEE pari a 20 mg/l Na; basso contenuto di nitrati: valore guida (V.G.) previsto da CEE pari a 25 mg/l NO₃;
- Metalli pesanti, IPA, Antiparassitari assenti;
- sicurezza igienica garantita dall'assenza di indici batteriologici.

Foligno, 22/03/2026

Valle Umbra Servizi S.p.A.

PER IL DETTAGLIO COMPLETO DELLE ANALISI, SI RIMANDA AL PORTALE <https://www.lacquachebevo.it>